


Lunos e² balansert ventilasjon med varmegjenvinning

(Lunos e² modellene: 'e² standard', 'e² 60' og 'e² kort', for oppholdsrom/soverom) v09

Kort betjeningsanvisning med Smart-Comfort styring:

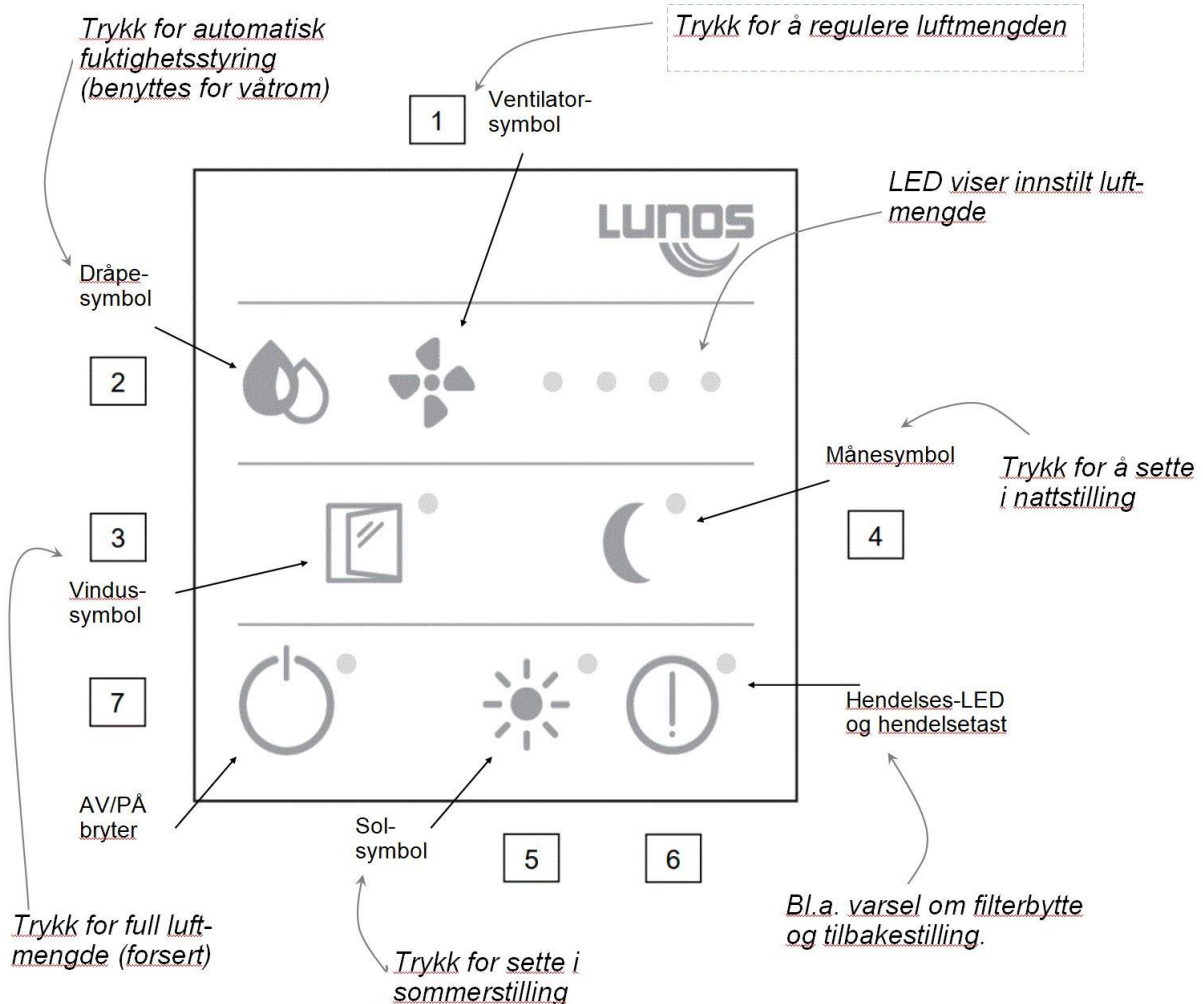

Kapasitet: De fire trinnene vil gi økende luftmengder (fra trinn 1 til trinn 4) bestemt av produktmodell og montørens innstilling. [1]

Sommerinnstilling: [5] Varmegjenvinningen settes da ut av funksjon i max 8 timer ved at luftretningen skifter hver time i stedet for hvert minutt. Benyttes når utetemperatur er lavere enn innetemperatur f.eks. på kjølige kvelder etter en varm sommerdag.

Nattinnstilling: Ved trykk på tasten [4] stoppes ventilatoren et forhåndsinnstilt antall timer for med redusert kapasitet under innsovning

Filterindikator: Lys ved Hendelses-LED [6] indikerer behov for filterkontroll. Rengjør eller skift ut filter som beskrevet. Filterbytte/-vask bekreftes ved holde hendelsetasten inntrykket i 3 sekunder. Hendelses-LED bekrefter da med tre blink.

Forsert ventilasjon: Ved betjening av tast [3] settes maksimal luftmengde i forhåndsinnstilt periode.

Flere styrefunksjoner: Monteringsanvisning for Smart-Comfort-styringen gir flere innstillingsmuligheter for kontroll av ventilatorene!

Stengning av deksel: Ved behov, f.eks. ved et varslet utendørs gassutslipp, kan det innvendige dekslet på ventilatoren tas forsiktig av rammen og dreies en halv omdreining før det settes tilbake, da stenges åpningen helt.

Se også *Monteringsanvisning for Lunos* som overleveres av de som monterte anlegget! Detaljert betjeningsanvisning sammen med Monteringsanvisning. (Det er antatt at *Smart-Comfort* styringen er innstilt av montør!)

Vedlikehold, rengjøring og bytte av filter

Fjern innvendig dekslet ved å trekke det varsomt rett ut. Filteret kan nå tas ut av innvendig ramme.

Bytt eller vask filteret, sett det inn og sett deksel tilbake på plass. Påse at filteret settes inn slik at det passer i åpningen i rammen.



Det sorte standardfilteret (type G3) kan vaskes skånsomt for hånd eller i oppvaskmaskin, tørke og settes tilbake. Det bør rengjøres 3-4 ganger i året, eller ved behov. Etter ca. 3-4 år bør filteret byttes. Inne i dekslet står angitt bestillingsnummer for filter.

Bestille filter



Standard filter (klasse G3)
Best.nr: 037 214

3 – pakning
Type 9/FIB – 3R



Pollenfilter (klasse F5)
Best.nr: 039 004

3 – pakning
Type 9/FIB-P

Filter kan bestilles via: www.lavenergisystemer.no